

Vízföldtani szelvény

Helység: Nagyvázsony (K-9)

Megye: Veszprém


Cím: Nagyvázsonyi vízbázis

Hrsz.: 07.

Helyi neve: NvÉ-1. jelű figyelőkút

Fúrás éve: 2003.

Nyilvántartási szám: 205/2005

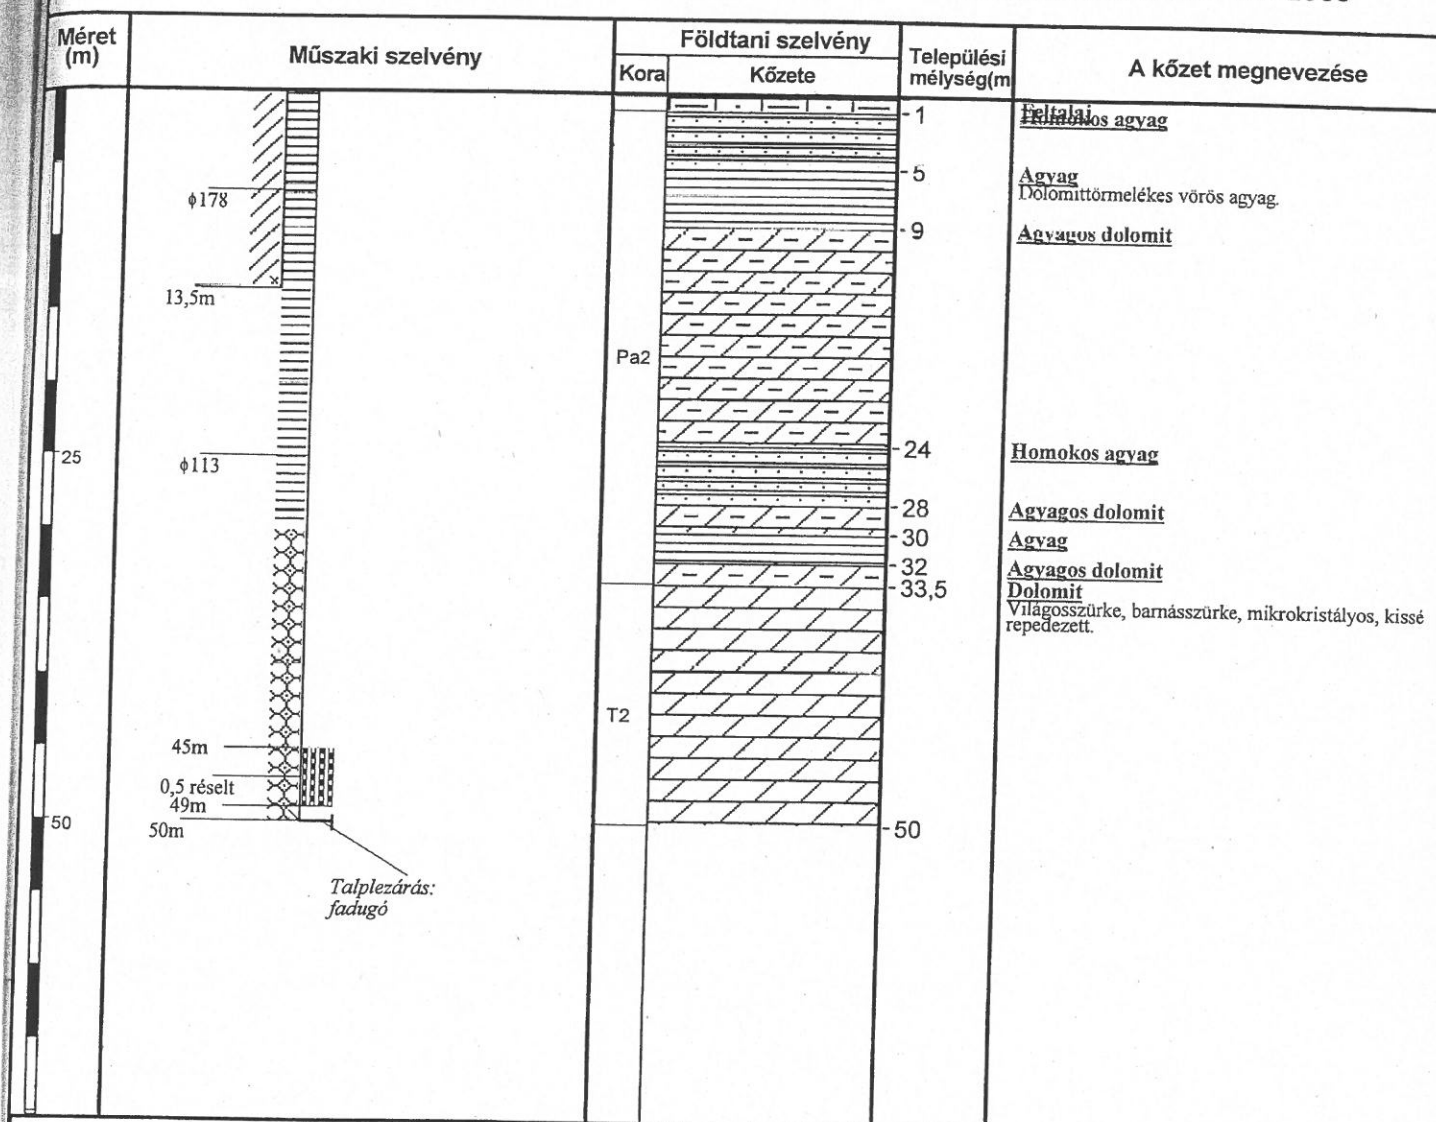

Nyugalmi vízszint: -43,90

-44,25 m-es üzemi vízszinten 10,00 l/p vízhozam	-44,80 m-es üzemi vízszinten 20,00 l/p vízhozam	
-45,00 m-es üzemi vízszinten 30,00 l/p vízhozam		
Szivattyúzási óra	búvár: 6 gépi: kompresszoros: 6	
Talphő: m-ben C-fok	A víz gázos-e: Hőfok: 10 C-fok	
Arzén: mikrogramm/l	Vas: 0,31 mg/l	Klorid: 15,00 mg/l
Alkalinitás: 6,9 mmól/l	Ammónium: 0,02 mg/l	Nitrát: 36,00 mg/l
Nitrít: 0,03 mg/l	Oxigénfogyasztás: 0,02 mg/l	Szulfát: 35,00 mg/l
Mangán: 0,01 mg/l	Kalcium: 84,3 mg/l	Magnézium: 42,6 mg/l
Keménység (CaO): 223,00 mg/l	Összes sótartalom: mg/l	

Geoprosper Kft.
kivitelező vállalat

Ágotai György
geológus

Kozocsay Lajos
ellenőrizte