

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG  
 HATÁROZAT A KÖVÉDO-RÉGIÓRÓL

*Dr. Kardos Éva*



Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16.

LEVÉLCÍM: 4001. DEBRECEN, Pf. 27.

E-MAIL: tizsantuli@zoldhatosag.hu


TELEFON: 52-511-000

TELEFAX: 52-511-040, 52-511-050

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ: Hétfő: 9-12; 14-16 Szerda: 8-12; 14-16; Péntek: 8-12

100  
01/18  
07

308/N

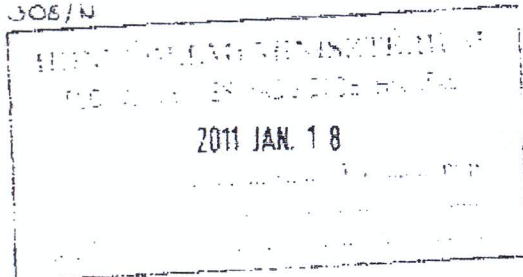

Hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. számunk: 345 / A / 2011.

Ügyintézőnk: Dr. Kardos Éva  
 Czétényi Edit

244/2011

Tárgy: Ht. 5197/19/2004. sz. vízügyi  
 üzemeltetési engedély módosítása

Vízikönyvi szám: Kösely VIII/ 2395.

KÜJ: 100374494

KTJ: 101037283

## HATÁROZAT

szállás  
01.20.

1./ A Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség, Budapest, részére, mint engedélyesnek – a Debrecen, Kossuth laktanya területén vízminőségi figyelőkutakra – Ht. 5197/19/2004. számon kiadott vízügyi üzemeltetési engedélyt kérelmére az alábbiak szerint módosítom:

- Az engedély 2./ pontját kiegészítem a 3753/26/2009. sz. vízügyi létesítési engedély alapján megépült kármentesítési vízilétesítményekkel az alábbiak szerint:

### Az engedélyezett vízilétesítmények főbb műszaki adatai:

#### 2.1. Monitoring kutak:

Monitoring kutak helye: Debrecen belterület 19898 hrsz.

Kút száma	EOV Y (m)	EOV X (m)	Szűrőzés (m)	Talp-mélység (m)	Csővezés (m - m)
M1.	842 313	247 688	-2,0 – -5,0	6,0	+ 0,6 - -0,6 Ø 165 mm acél + 0,5 - -6,0 Ø 125 mm PVC
M2.	842 310	247 661	-2,0 – -5,0	6,0	+ 0,6 - -0,6 Ø 165 mm acél + 0,5 - -6,0 Ø 125 mm PVC
M3.	842 378	247 653	-2,0 – -8,0	8,5	+ 0,8 - -0,4 Ø 165 mm acél + 0,5 - -8,5 Ø 125 mm PVC
M4.	842 322	247 715	-2,0 – -5,0	6,0	+ 0,1 - -6,0 Ø 50 mm KG-PVC

## 2.2. Termelő kút

Termelő kút helye: Debrecen belterület 19898 hrsz.

Kút száma	EOV Y (m)	EOV X (m)	Szűrőzés (m)	Talp-mélység (m)	Csővezés (m - m)
T	842 335	247 674	-2,5 - -4,0	4,0	+ 0,3 - -4,0 Ø 600 mm PVC

## 2.3. Szikkasztórendszer

Szikkasztórendszer helye: Debrecen belterület 19898 hrsz.

Kút száma	EOV Y (m)	EOV X (m)	Szűrőzés (m)	Talp-mélység (m)	Csővezés (m - m)
D1	842 321	247 657	-1,0 - -3,0	4,0	Ø 100 mm PVC

Kútfej: 200 mm Ø PVC cső  
 Dréncső: 100 mm Ø perforált dréncső a kavicságyba fektetve  
 Árok méretei: 50 m hosszú  
 0,6 m széles  
 3,0 m mély  
 Kavicsolás: 16/32 mm átmérőjű kavics  
 Geotextília: 200 g/m<sup>2</sup> geotextília a kavicságyra fektetve  
 Terepszintig szemcsés talajjal feltöltve

## 2.4. Talajvíztisztító berendezés

- 2 db előüleptető tartály  
 $V_1 = 3 \text{ m}^3$   
 $V_2 = 1 \text{ m}^3$
- STR - 100 típusú sztrippelő torony  
 $Q = 10 \text{ m}^3/\text{h}$
- Nagynyomású ventilátor  
 hozama:  $250 \text{ m}^3/\text{h}$
- Átemelő tartály
- Aktívszenes levegőszűrő
- Aktívszenes vízszűrő
- Feladó szivattyú, kitarazó szivattyú
- Elektromos vezérlőszekrény, automatikus üzemmód
- Szintérzékelő

- Az engedély 3./ pontját kiegészítem az alábbiak szerint:

3./ Engedélyes köteles:

e./ A monitoring kutak üzemeltetését a víztisztító berendezések üzemeltetését, továbbá a monitoringhoz kapcsolódó egyéb feladatokat (vizsgálatok bejelentése, adatszolgáltatás, stb) a **3753/25/2009. számú határozatban** (tényfeltárási záródokumentáció elfogadása, műszaki beavatkozás elrendelése), illetve az azzal elfogadott műszaki beavatkozási tervben **foglaltak alapján kell végezni.**

f./ Betartani az ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete, 7189-2/2010. sz. szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat, mely szerint:

- „1. A tevékenység során be kell tartani a keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozó előírásokat.
2. Az üzemelés során gondoskodni kell arról, hogy a felszíni és a felszín alatti víz a lehető legkisebb mértékben sem károsodjon.
3. A munkavégzés során a környezeti zajterhelés nem haladhatja meg a vonatkozó rendeletben előírt határértékeket.”

2./ A Ht. 5197/19/2004. sz. vízjogi üzemeltetési engedély itt nem érintett részei továbbra is változatlanul érvényben maradnak.

3./ Határozatom ellen a közlésétől számított 10 munkanapon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címezve, 2 példányban a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek kell benyújtani.

A jogorvoslati eljárás díja 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz 59.200,- Ft, melyet a fellebbezés előterjesztésével egyidőben a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Debrecen, 10034002-01711916-00000000 számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

A fellebbezési határidő elteltével - fellebbezés hiányában - jelen határozat, külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

A jogerőre emelkedést követő 8 napon belül a határozatban foglalt jogok, kötelezettségek és adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

### I n d o k o l á s

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség – továbbiakban: Felügyelőség - a Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség – továbbiakban: Engedélyes - (1476 Budapest, Pf. 246., KÜJ: 100523494) Debrecen, Fűredi úti Kossuth Lajos Laktanya (19898 hrsz.) üzemanyagtöltő állomásának (KTJ: 100858260) területén a szénhidrogén szennyezés kármentesítése érdekében a 2009. április hónapban összeállított tényfeltárási záródokumentációt és műszaki beavatkozási tervet a 3753/25/2009. számú határozatában elfogadta és egyidejűleg kötelezte az Engedélyest a műszaki beavatkozás terv szerinti végrehajtására.

A Felügyelőség a fenti számú határozatban előírta, hogy a műszaki beavatkozás próbaüzemét 2011. június 30-ig meg kell kezdenie. Az Engedélyes megbízásából a DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony utca 6. szám) 2010. szeptember 01-én benyújtotta az üzemanyagotöltő állomás területén feltárt szénhidrogén szennyezés kármentesítése érdekében kialakított víztisztító rendszer vízjogi üzemeltetési engedély kérelmét.

A vízjogi üzemeltetési engedélyes tervdokumentációt a GEOHIDRO Geotechnikai Kft. (1142 Budapest, Tengerszem utca 25. szám) készítette el a 2427/10 tervszám alatt.

A vízilétesítmények a 3753/26/2009. számú határozatban kaptak vízjogi létesítési engedélyt.

A kármentesítéssel érintett terület szennyezett talajvizének tisztítására a helyszínen ún. „pump-and-treat” módszert alkalmaznak, ami kutakból történő talajvíz-kitermelést, víztisztítást és elvezetést jelent.

A nagyteljesítményű termelőkut (T jelű) a kitermelt üzemanyag tartályok helyén került kiépítésre. A kút talpmélysége 4,0 m, a benne összegyűlő vízoszlop magassága 1,5 m körüli. A kútban egy úszókapcsolóval ellátott, egyfázisú ALKO típusú búvárszivattyú került beépítésre. A szivattyú az oldott szénhidrogénnel szennyezett talajvizet – az esetlegesen megjelenő szabad szénhidrogén fázissal együtt – műanyagcsővön keresztül nyomja a víztisztító rendszerre.

A szennyezett talajvíz tisztítása a terepszinten kiépített talajvíz-levegőztető (sztrippelő) berendezéssel történik. A berendezés – elektromos vezérlőszekrényen keresztül – automatikus üzemmódban működik.

A szennyeződés változásának figyelemmel kísérésére 4 db (M1; M2; M3; M4 jelű) monitoring kút került lemélyítésre.

A tisztított vizet szikkasztó drénrendszeren keresztül földtani közegbe vezetik el.

A vízilétesítmények próbaüzeme 2010. július 21. és 2010. augusztus 2. között zajlott. A próbaüzem során a monitoring kutakban és a termelő kútban hetente mérték a vízszinteket, valamint hetente vizsgálták a tisztítóba bemenő és kimenő vizet. A vízmintavételt és a vízvizsgálatot a Wessling Hungary Kft. végezte el (NAT-1-1398/2008).

Előírásaimnál figyelembe vettem a 3753/26/2009. számú határozatban foglalt előírásokat.

Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem:

- a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-Alföldi Iroda, 480/1360/7/2010. sz. – kikötés nélküli – szakhatósági állásfoglalását.
- az ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete, 7189-2/2010. sz. szakhatósági állásfoglalását, melyet az alábbiak szerint indokolt meg:

„A szakhatósági állásfoglalás

1. számú feltételét „a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről” szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet előírásai,
2. számú feltételét „a felszín alatti vizek védelméről” szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet valamint „a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól” szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelt előírásai,
3. számú feltételét „a környezeti zaj –és rezgésterhelési határértékek megállapításáról” szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM. együttes rendeletben foglaltak alapján írtuk elő.

A szakhatósági állásfoglalást „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvény, valamint „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 362/2006. (XII.28.) Korm. rendeletben biztosított feladatkörünkben, a megjelölt illetékesség szerint „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény 44. (1) (3), (6), (9) bekezdése értelmében, a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/E. § (3) bek. b.) pontjában megjelölt szakhatósági közreműködési kötelezettségünk alapján adtuk ki.”

- Engedélyesnek az érintett ingatlan feletti tulajdonjogát igazoló tulajdoni lapot.

Az eljárás 2010. szeptember 01-én indult. A 4112/11/2010. sz. ügyiratban hiánypótlási felhívást küldtünk ki. Jelen ügyfajtára megállapított ügyintézési határidő a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 27. § (1) bek. alapján 2 hónap - melybe nem számít be a hiánypótlási felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő, valamint a szakhatóságok eljárásának időtartama - ami az eljárás során betartásra került.


Az ismertetett tényállás alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Engedélyes a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet I. sz. melléklet 24./9.1.; 24./7.2.1. és 28. pontja alapján a 118.400,-Ft igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

Határozatomat a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben eljárva, a 2004. évi CXL. tv. 71. § (1) bek.; 72. § (1) bek.; 98. § (1) bek. 99. § alapján, az 1995. évi LVII. tv. 30. §. (1) bek. és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11. § figyelembevételével hoztam meg.

Debrecen, 2011. január 14.

Kelemen Béla  
igazgató  
nevében és megbízásából

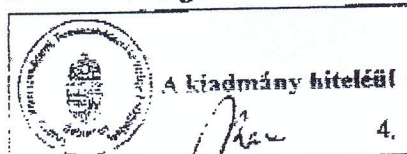

Rózsa László s.k.  
általános igazgatóhelyettes

**Határozatomat kapták:**

- 1./ Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség, 1476 Budapest, Pf: 246. T
- 2./ DUVIÉP 2000 Kft., 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6. T
- 3./ DMJV Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
- 4./ Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Debreceni Kistérségi Népegészségügyi Intézete, 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.
- 5./ Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, 4025 Debrecen, Piac u. 79. II. emelet
- 6./ TIKTVF, Debrecen  
a./ KVE

Jogerőre emelkedés után:

- 1./ TIKTVF, Debrecen, EFO

U:UgygazdaktoR2011\HM.Db.KossuthLaktanya\_mon.kut.doc